


mgr inż. Michał Matogała
Uprawn. budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń ciepłowniczych, gazowych
i wodociągowych i kanalizacyjnych.
Nr ewid.: MAP/04/58/P.OOS/711





ONICZNA HALI STALOWEJ PSZOK W PROSZOWICACH
:100

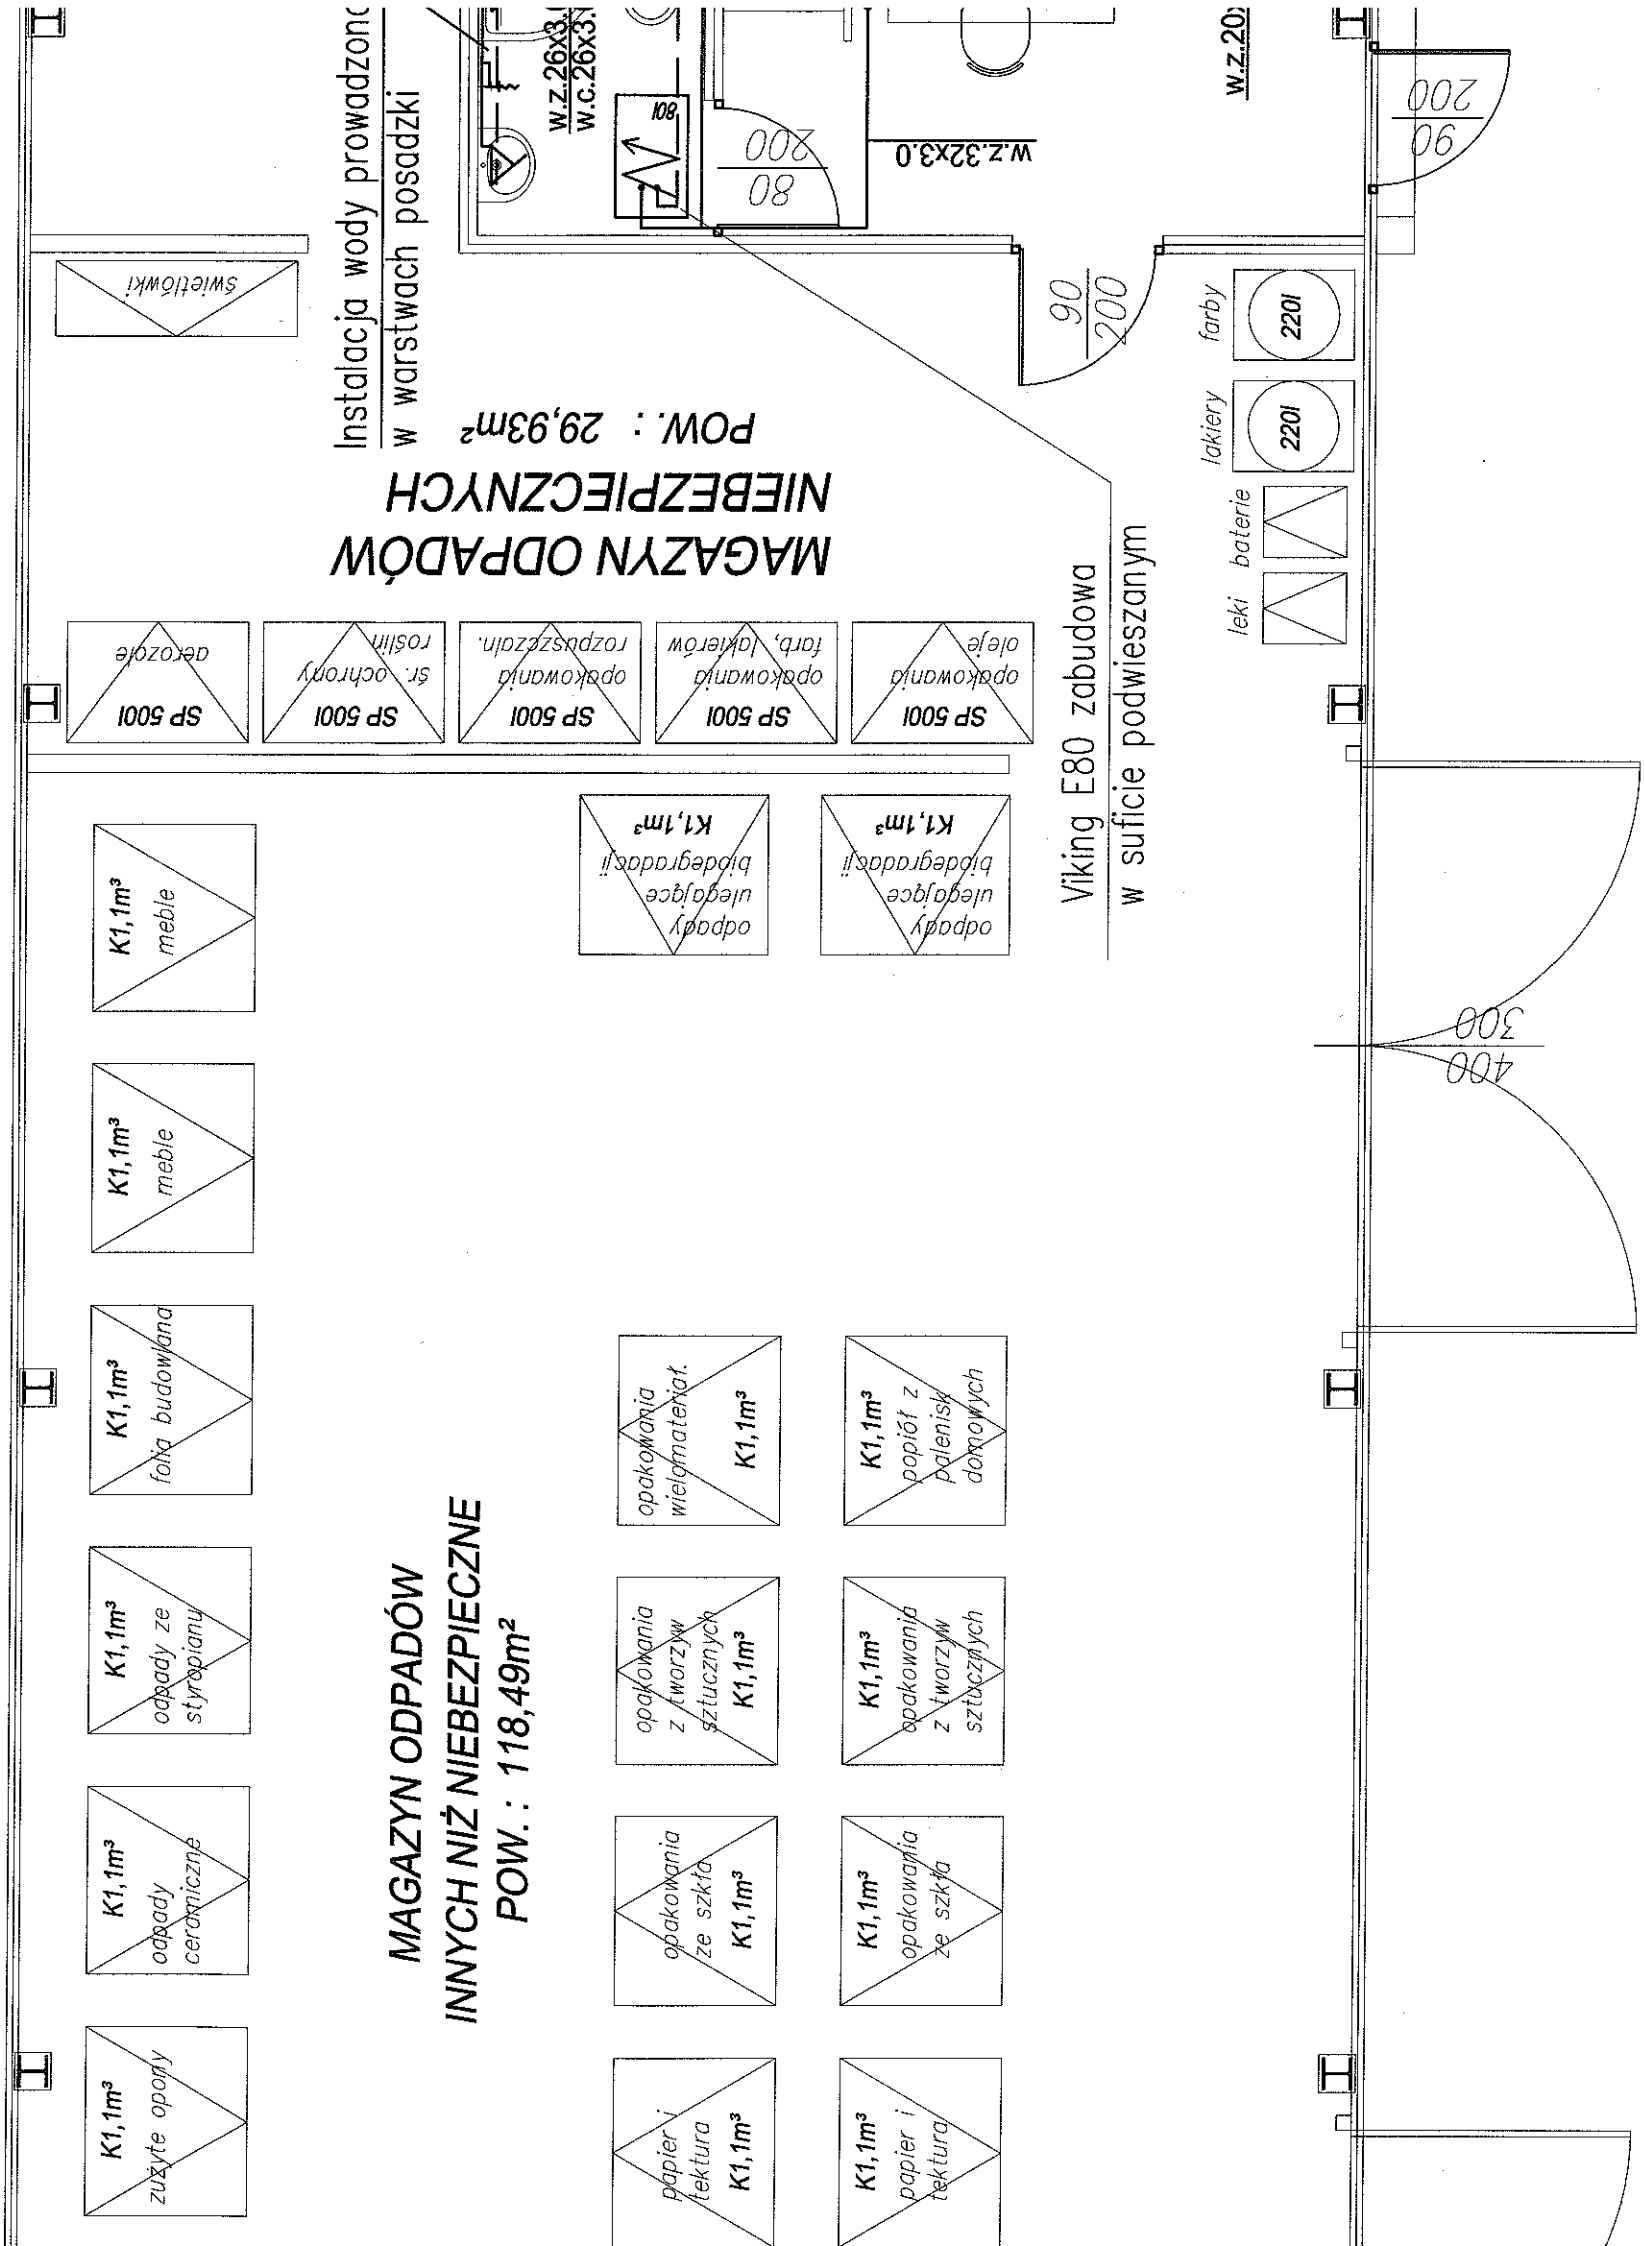

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Instalacje wody używane | |
| Inwestor: | Urząd ul. 3 M |
| Obiekt: | BUDOWA PUNKTU W dz. nr 78 |
| Projektant: | mgr inż. Lesław |
| Sprawdzający: | mgr inż. Michał |

należy wykonać z rur wielowarstwowych np "MEPLA"
ach, w bruzdach, w kanale (pod posadzką)
dzinę, otulinę "Termaflex"
pomocą uchwytów mocujących z tworzywa
przekładką elastyczną
y prowadzić równolegle do wody zimnej







PORZĄDK
MAGAZYN
POW.: 6,



POM.
SOCJALN
- B,
POI

ISTN. BUDYNEK

MAGAZYNI
INNYCH NIŻ
POW.:



Uwaga:

- wewnętrzną instalację wody należy wykonać z r
- przewody prowadzić w ścianach, w bruzdach, w
- rurociągi zaizolować - okładziną, otuliną "Term
- mocowanie rur wykonać za pomocą uchwyty
- sztucznych lub stalowych z przekładką elastycz
- instalacje wody ciepłej należy prowadzić równol